

LUNG CHENG 2005

# 龍誠消防工程 有限公司

## 防煙垂壁工程(固定式)

[官方網站](#)

[Facebook](#)

[Instagram](#)

[Youtube](#)









# 固定式防煙垂壁施工工法

固定式防煙垂壁施工規範：

1. 鋁擠型框架材質。
- 2/3. 1/4" 方型滑塊螺帽為一般鐵材。
4. 鋁擠型防撞U型條。
5. 下框架固定片為鋁合金。
6. 框架與玻璃間隙為矽膠填縫。
7. 6. 8mm日本進口鋼絲玻璃。
8. 鋁擠H型中柱。
9. 1/4" 螺牙吊桿。
10. 1/4" 鍍鋅固定螺帽。
11. L字型轉接片配合向上吊條。
12. 1/4" 調整螺桿。
13. 配合現場實際狀況安裝方式略有不同。

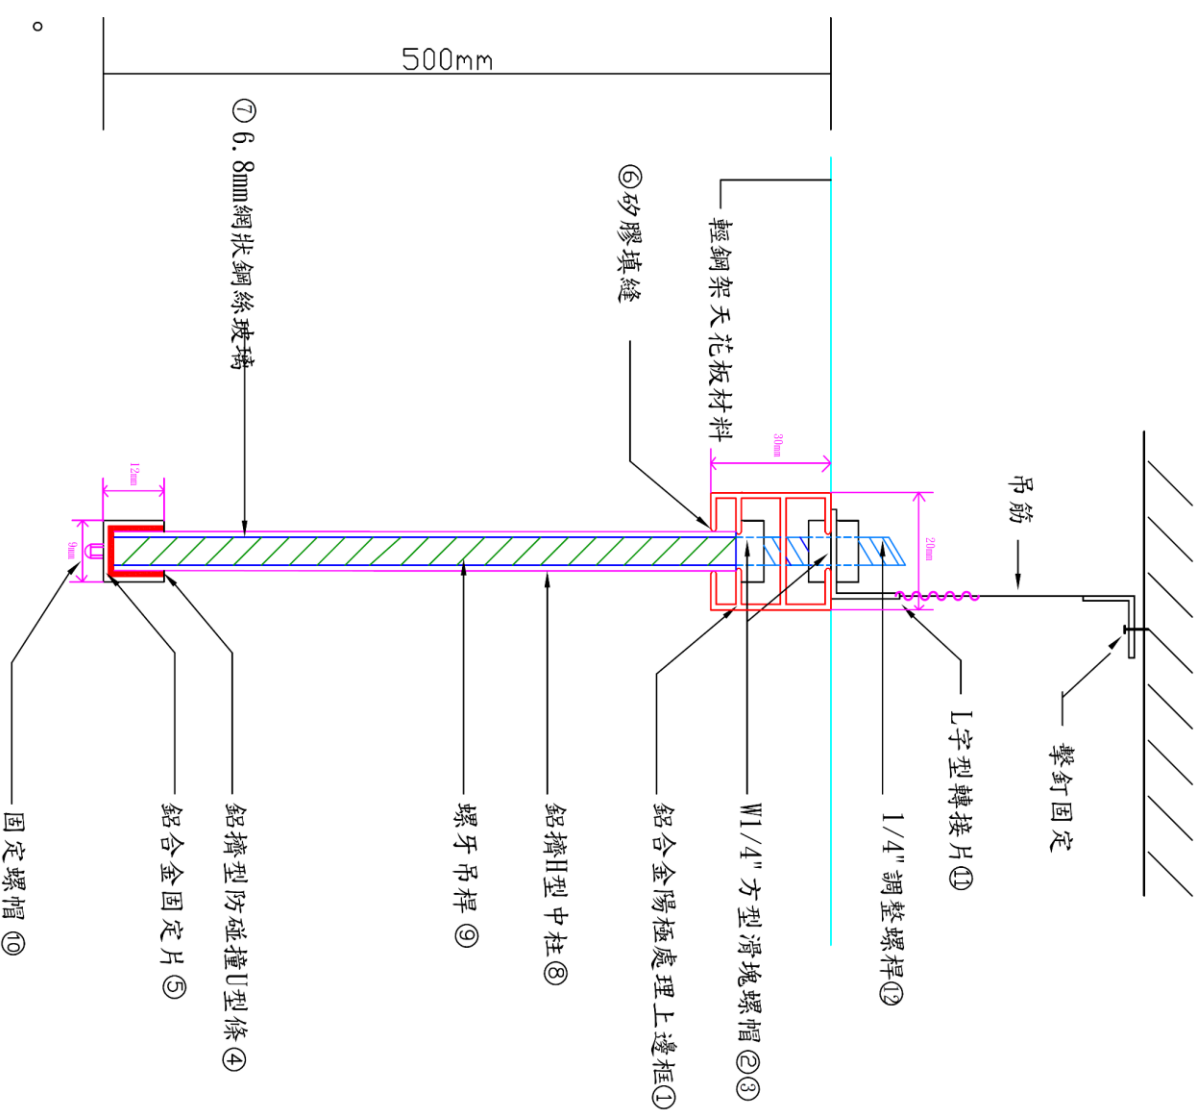

# 固定式防煙垂壁施工法正視圖 (網狀玻璃)

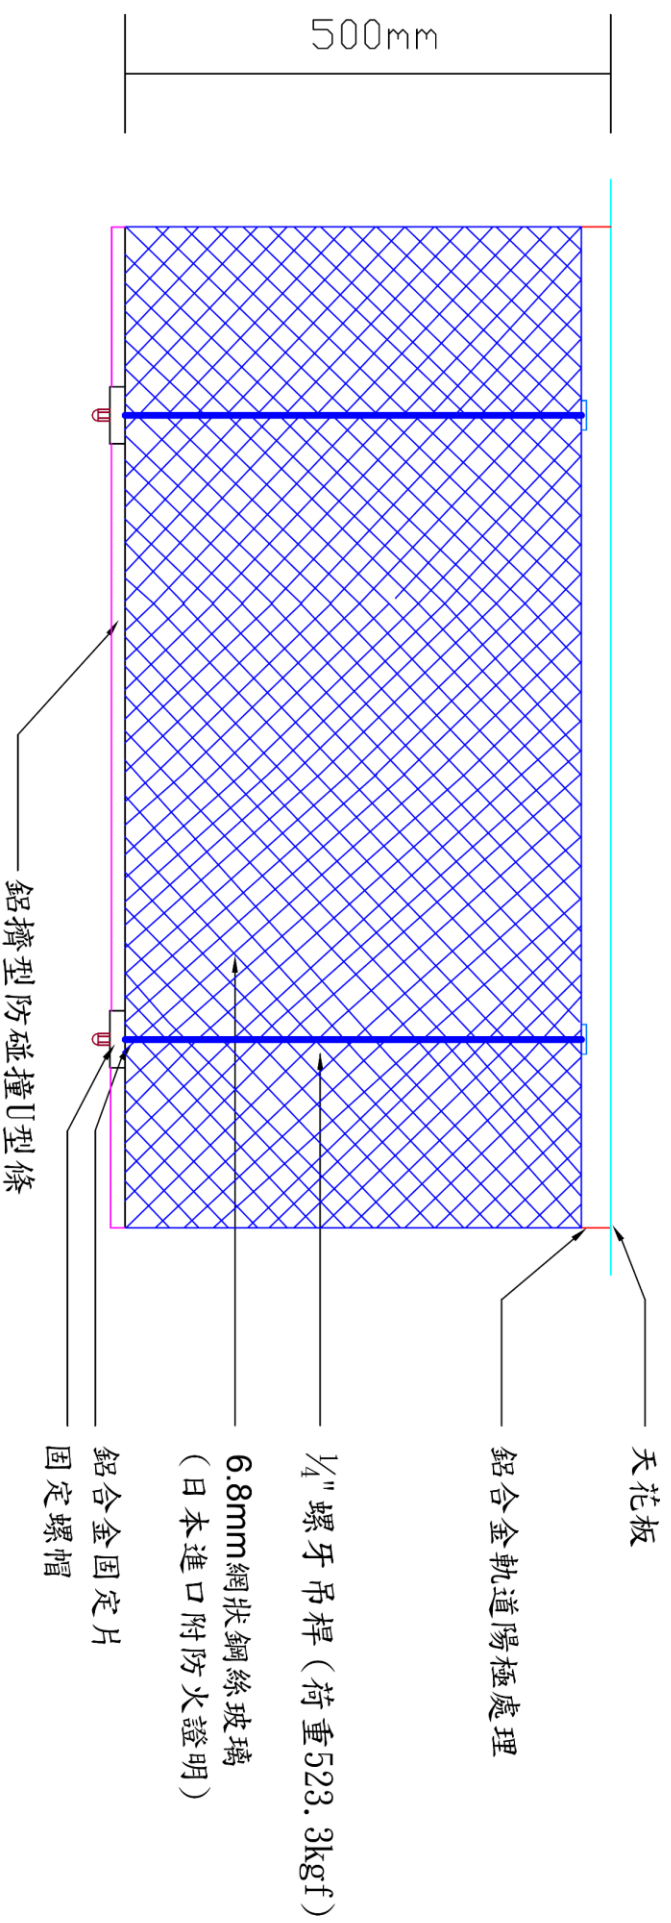



## TEST REPORT

Mechanical & Hardgoods Laboratory

報告號碼： HL50192/2017

頁數： 1 of 3  
日期： 2017年05月18日

龍誠消防工程有限公司  
新北市板橋區新海路 385 巷 6 號 1F

以下測試樣品係由客戶所提供及確認：

產品名稱： 防煙垂壁固定式

我們依照客戶要求，根據客戶送交之樣品進行測試結果如下：

測試要求：  
1. 抗拉試驗  
2. 金屬材質分析試驗

測試方法與結果： --- 詳附頁 ---

收樣日期： 2017年05月05日

試驗日期： 2017年05月05日 ~ 2017年05月18日

Signed for and on behalf of  
SGS Taiwan Ltd.

蘇國銓

副理



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙常事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴，除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

**測試方法與結果：**

**1. 抗拉試驗**

**A. 吊筋**

- a) 將樣品(吊筋)固定於試驗平台上。(詳見照片 C)
- b) 緩慢向上施加荷重於樣品上，直到樣品發生分離或變形為止。
- c) 記錄其最大荷重及損壞模式。
- d) 抗壓試驗機：INSTRON 5581；速率：20 mm/min.

**結果：**

樣品	最大荷重 (kgf)	備註
吊筋-1	234.6	吊筋的鐵絲與鐵片分離。(詳見照片 D)
吊筋-2	165.1	
平均	199.8	---

**B. 鋁框螺牙**

- a) 將樣品固定於試驗平台上。(詳見照片 E)
- b) 緩慢向上施加荷重於樣品的螺牙吊桿上，直到樣品發生分離或變形為止。
- c) 記錄其最大荷重及損壞模式。
- d) 抗壓試驗機：INSTRON 5581；速率：20 mm/min.

**結果：**

樣品	最大荷重 (kgf)	備註
螺牙吊桿	523.3	螺牙吊桿框架分離。(詳見照片 F)

**2. 材質分析試驗--防煙垂壁固定式(鋁框)**

**結果：**

單位：%

元素	矽 Si	鐵 Fe	銅 Cu	錳 Mn	鎂 Mg	鉻 Cr	鎳 Ni	鋅 Zn	鈦 Ti	釩 V
平均	0.4335	0.1838	0.0039	0.0285	0.4887	0.0007	0.0036	0.0003	0.0122	0.0089

元素	鉛 Pb	錫 Sn	鋁 Al
平均	0.0005	<0.0001	98.8335

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴，除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

- 照片頁 -



--- 以下空白 ---

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權之變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



列印日期:112-03-13



經濟部商工登記公示資料查詢服務



Line

[複製連結](#)

## 公司基本資料

統一編號	27858266
公司狀況	核准設立
公司名稱	龍誠消防工程有限公司
章程所訂外文公司名稱	
資本總額(元)	1,000,000
代表人姓名	朱富龍
公司所在地	新北市板橋區新海路385巷6號1樓
登記機關	新北市政府
核准設立日期	094年08月01日
最後核准變更日期	109年12月10日
所營事業資料	ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務